
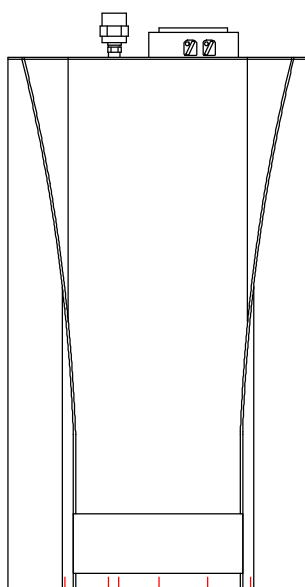


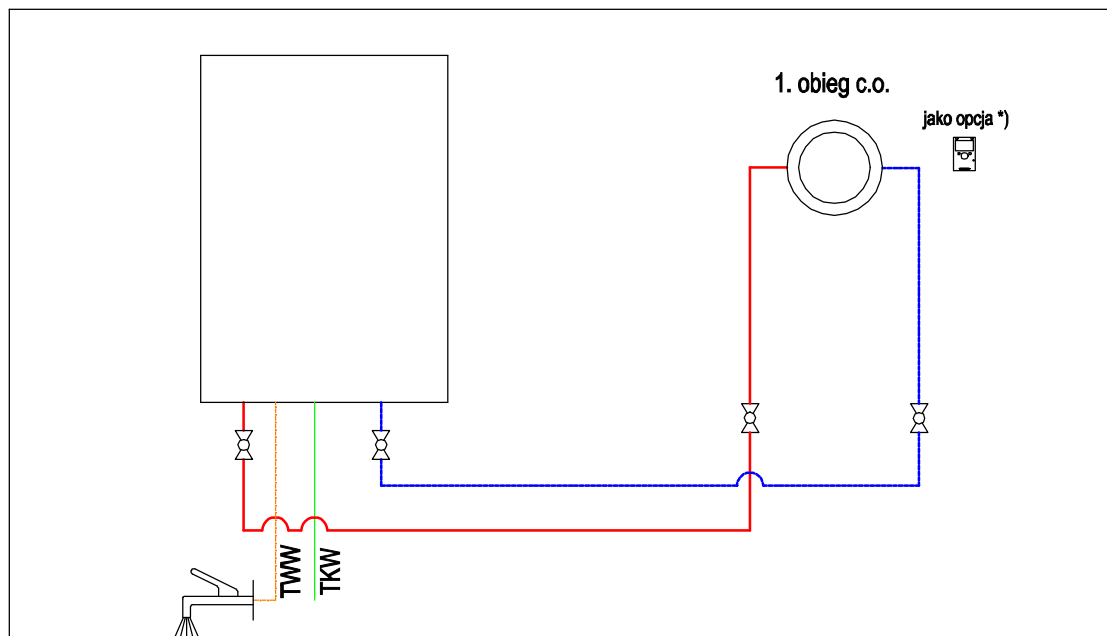

3/4" - ZASILANIE C.O.
1/2" - WYLOT C.W.U.
Ø25mm - SKROPLINY
3/4" - GAS
1/2" - WYLOT C.W.U.
3/4" - POWRÓT C.O.

Uwaga:

Przedstawiony schemat należy traktować jako poglądowy. Wybrany typ kotła należy podłączyć wg. schematu zamieszczonego w DTR producenta. Do kotła należy przewidzieć wykonanie podłączenie zasilania elektrycznego oraz sterowanie za pomocą programowalnego regulatora temperatury pokojowej.

Legenda:

TKW zimna woda pitna
TWW ciepła woda użytkowa
*) wyposażenie dodatkowe



4 BLUE Wojciech Rylowski
<http://www.4blue.com.pl>
41-605 Świętochłowice ul.E.Imieli 13

INWESTOR

Wspólnota Mieszkaniowa w Gliwicach przy ul. Harcerskiej 4
44-102 Gliwice ul.Harcerska 4

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

4 BLUE Wojciech Rylowski
41-605 Świętochłowice ul. E.Imieli 13 TEL.600-504-540

TEMAT OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU W CELU ZAMONTOWANIA KONDENSACYJNYCH- DWUFUNKCYJNYCH KOTŁÓW GAZOWYCH Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA WRAZ Z BUDOWĄ ETAŻOWEJ INSTALCJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I DOBUDOWĄ PRZEWODÓW SPALINOWYCH W BUDYNKU PRZY UL. HARCERSKIEJ 4 W GLIWICACH

PROJEKTANT

mgr inż. Wojciech Rylowski SLK/5450/PWOS/14

SPRAWDZAJĄCY

inż. Stanisław Boduszek 586/93

NAZWA RYSUNKU

Schemat podłączenia kotła gazowego

FAZA

Proj. budowlany

DATA

08.2019

NR RYSUNKU

G-04

SKALA

=====