
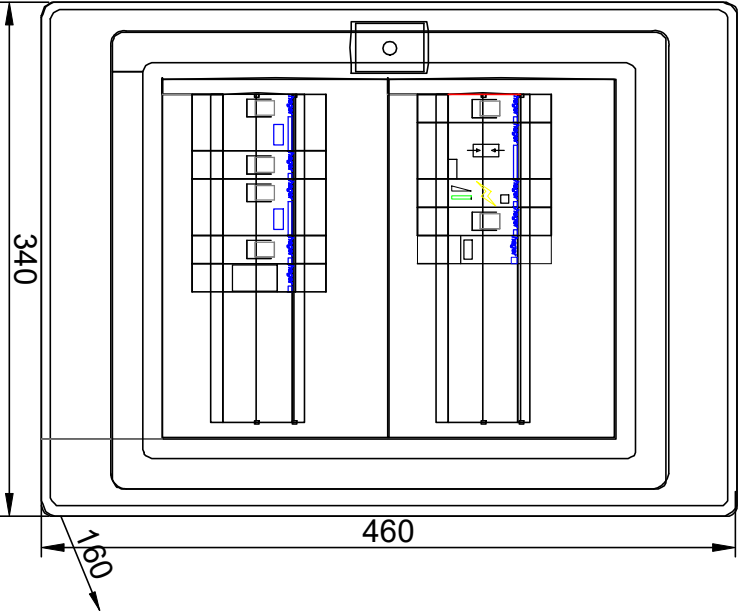


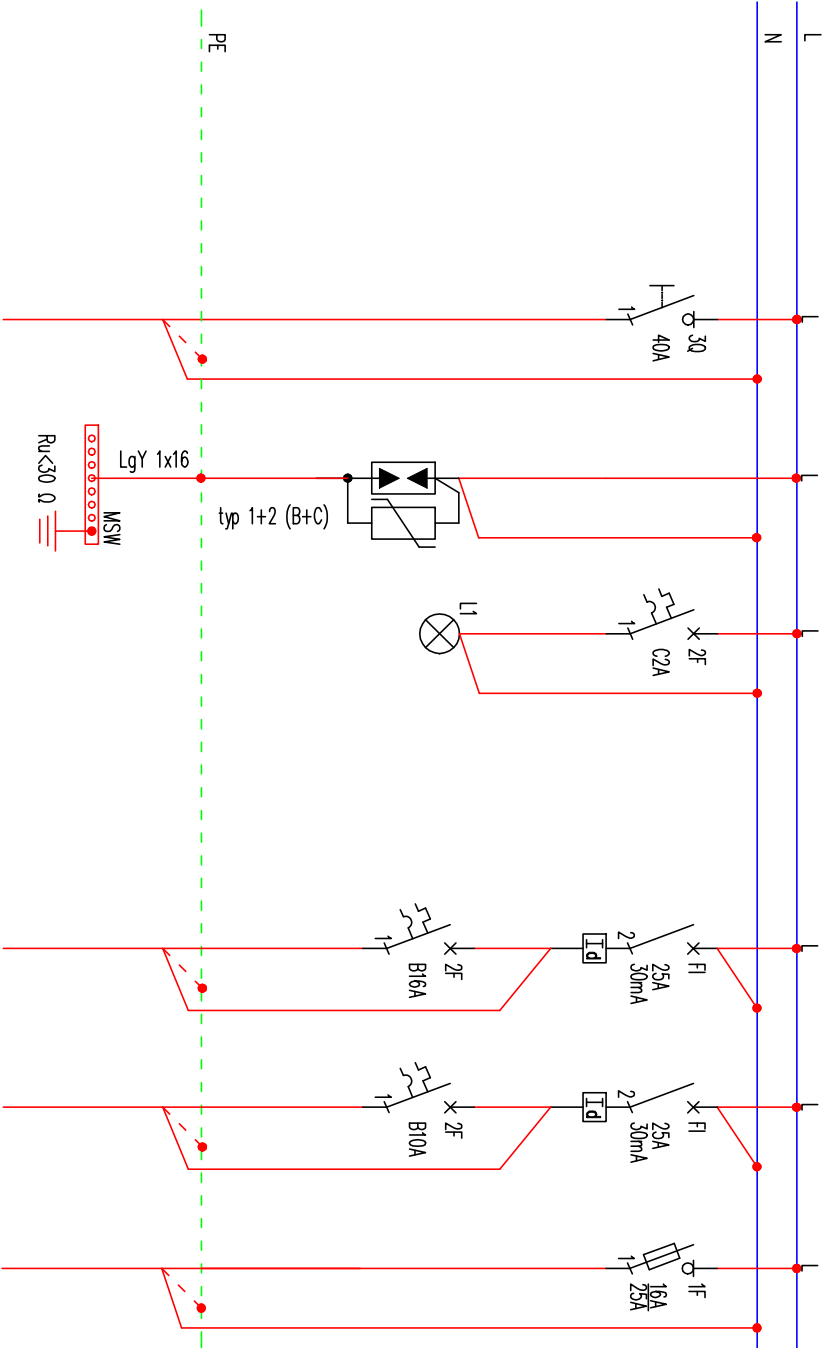

- Uwagi:
1. Połączenia obwodów zewnętrznych należy wykonać przy zastosowaniu dławic i listew zaciskowych.
 2. W rozdzielni należy pozostawić 30% rezerwę wolnego miejsca na przyszłą rozbudowę.
 3. Kabeł zasilający należy wprowadzić od dołu.
 4. Odbiory należy wyprowadzać od góry.
 5. Rozdzielnicę należy wyposażyć w zonek z kluczem oraz czytelny schemat strukturalny.
 6. Obudowa natynkowa IP65, IK09, II kl., UV, zamknięta na klucz, ilość modułów: 24

NUMER OBWODU	-	-	-			
ILOŚĆ ELEMENTÓW	-	1	1			
MOC ZAINSTALOWANA [W]	4000	-	-			
TYP PRZEWODU	YDYzo 3x4	3x(LgY 1x16)	3x(LgY 1x2,5)			
NAZWA ODBIORNIKA	Człón zasilający	Ogranicznik przepięciowy	Lampki kontrolne			
LOKALIZACJA ODBIORNIKA	RW	RW	RW			

Napięcie sieci: 400/230V 50Hz
Układ sieci: TN-C-S
System ochrony przeciwporażeniowej:
Samoczynne wyłączenie zasilania.
Oznaczenia literowe stosowane
na schematach rozdzielnic elektrycznych
3Q - rozłącznik izolacyjny
1F - rozłącznik bezpiecznikowy
2F - wyłącznik nadprądowy
FI - wyłącznik różnicowoprądowy

4 BLUE Wojciech Rylowski
<http://www/4blue.com.pl>
41-605 Świętochłowice ul.E.Imieli 13

INWESTOR
Wspólnota Mieszaniowa w Gliwicach przy ul. Brzozowej 34-34A
44-100 Gliwice ul. Brzozowa 34-34A

JEDYNOŚĆ PROJEKTOWA
4 BLUE Wojciech Rylowski
41-605 Świętochłowice ul. E.Imieli 13

TEMAT OPRACOWANIA
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWY WĘZŁA CIEPŁNEGO
WRAZ Z POMIESZCZENIEM STACJI WYMIENNIKÓW CIEPŁA W CELU
PODŁĄCZENIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ PEC
NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. BRZOZOWEJ 34-34A W GLIWICACH

PROJEKTANT
mgr inż. Adam Skrzypiec SLK/5254/POOE/14

OPRACOWANIE
mgr inż. Wojciech Rylowski

NAZWA RYSUNKU
Rozdzielnica elektryczna RW
- schemat strukturalny

DATA
04.2020

NR RYSUNKU
E-03

SKALA
