


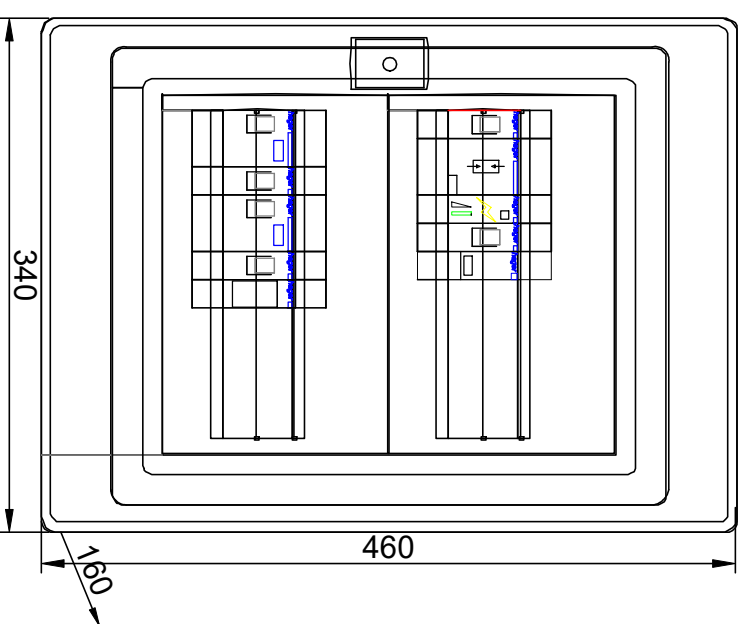

- | | | | | | | | |
|------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--|--------------------------|----------------------|--------------|
| NUMER OBWODU | - | - | - | | RW/G1 | RW/G1 | RW/AKP1A |
| IŁOŚĆ ELEMENTÓW | - | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| MOC ZAINSTALOWANA [W] | 4000 | - | - | | 200 | 100 | - |
| TPR PRZEMODU | YDYo 3x4 | 3x(lgY 1x16) | 3x(lgY 1x2,5) | | YDYo 3x2,5 | YDYo 3x1,5 | YDYo 3x2,5 |
| NAZWA ODBIORNIKA | Człón zasilający | Ogranicznik przepięciowy | Lampki kontrolne | | Gniazdo wtykowe 1-fazowe | Oprowa oświetleniowa | Szatka AKP1A |
| LOKALIZACJA ODBIORNIKA | RW | RW | RW | | | | |

NUMER OBWODU	-	-	-		RW/G1	RW/G1	RW/AKP1A
IŁOŚĆ ELEMENTÓW	-	1	1		1	1	1
MOC ZAINSTALOWANA [W]	4000	-	-		200	100	-
TPR PRZEMODU	YDYo 3x4	3x(lgY 1x16)	3x(lgY 1x2,5)		YDYo 3x2,5	YDYo 3x1,5	YDYo 3x2,5
NAZWA ODBIORNIKA	Człón zasilający	Ogranicznik przepięciowy	Lampki kontrolne		Gniazdo wtykowe 1-fazowe	Oprowa oświetleniowa	Szatka AKP1A
LOKALIZACJA ODBIORNIKA	RW	RW	RW				

Rozdzielnica elektryczna RW - schemat strukturalny