


SCHEMAT ZABEZPIECZENIA AKUSTYCZNEGO I PPOŻ.
STROPU NAD POMIESZCZENIEM WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO

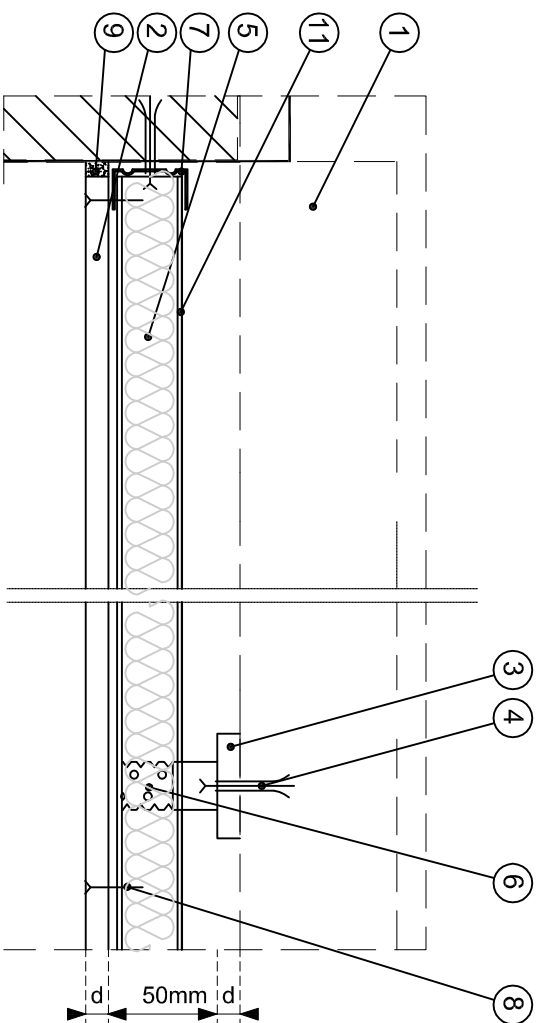

1. Strop odcinkowy
2. Płyta PROMAXON Typ A d=18mm
3. Kłocki z płyt PROMAXON Typu A, 100mm x 100mm x d (d=180mm)
4. Kołki rozporowe $\geq$ M10 x $\geq$ 80 mm (przy montażu bezpośrednim) lub $\geq$ M10 x 60 mm (przy montażu pośrednim); rozstaw $\leq$ 600 mm, głębokość kotwienia w stropie $\geq$ 50 mm
5. C-profil CD 60 x 27 x 0,6, rozstaw $\leq$ 600 mm
6. Wieszak ES, rozstaw $\leq$ 600 mm
7. U-profil 45 x 28 x 27 x 0,6 mm
8. Wkręty
9. Masa szpachlowa Promat lub szpachlówka Promat RM
10. Kołki rozporowe $\geq$ M8, rozstaw $\leq$ 500 mm
11. Wełna mineralna akustyczne gr. 50 mm

 ENERGOSYSTEM RYBNIK 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25 tel. 32/ 755-94-72, fax. 32/ 423-86-60 www.energosystemrybnik.pl, biuro@energosystemrybnik.pl				
TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT ZABEZPIECZENIA AKUSTYCZNEGO I PPOŻ. STROPU NAD POMIESZCZENIEM WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO				
TYTUŁ OPRACOWANIA: PBW - zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego w piwnicy na pomieszczenie węzła c.o.				
NAZWA I ADRES OBIEKTU: Budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Chorzowskiej 38-40 w Gliwicach				
INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Chorzowska 38-40 w Gliwicach				
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS	DATA: 04.2021 r.
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Zbigniew Prucnal	666/01		SKALA: ----
OPRACOWAŁ	mgr inż. Joanna Duda			NR RYS.: B5