


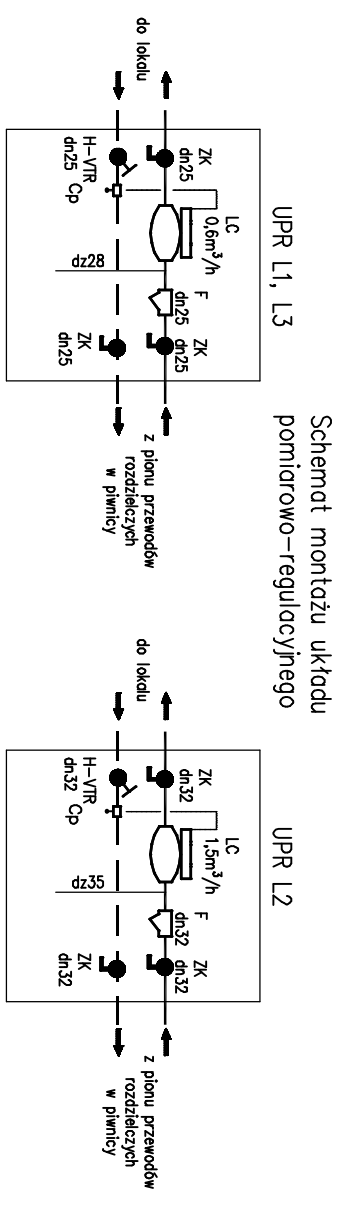


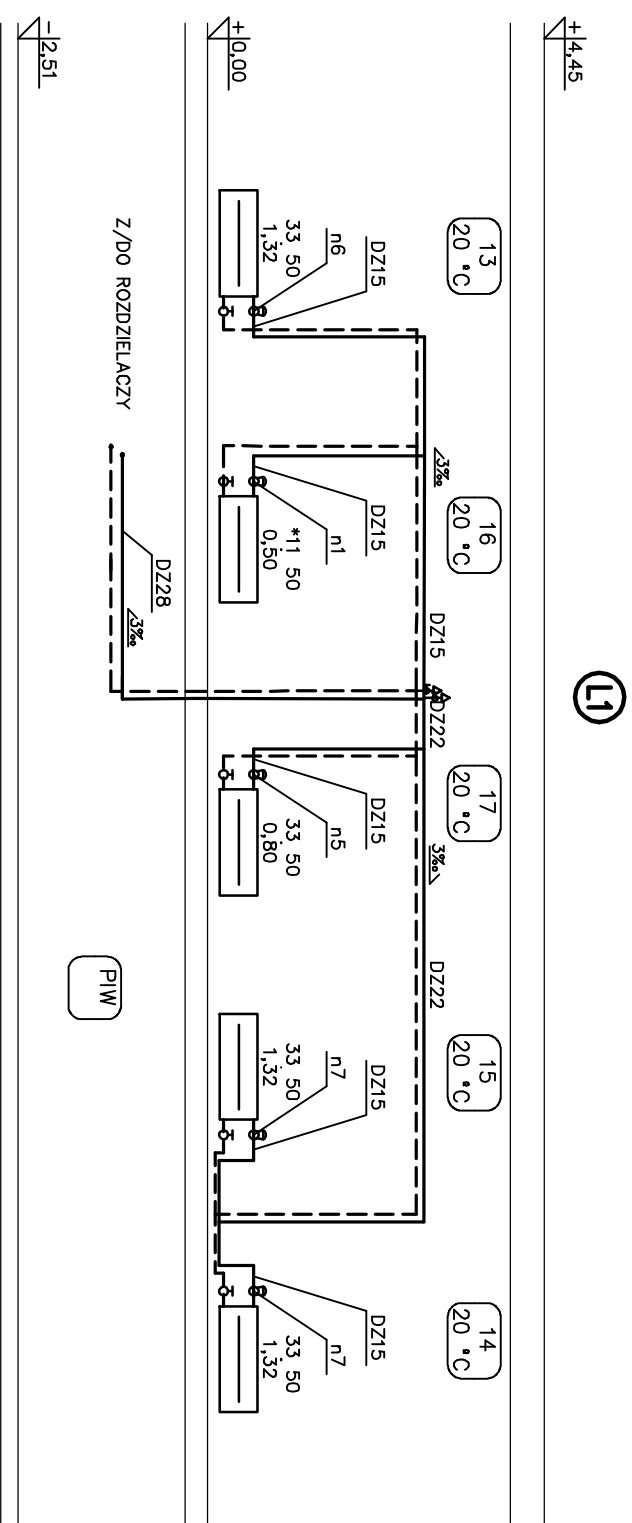

Schemat rozdzielnicy oraz nastawy zaworów regulacyjnych w układach pomiarowo-regulacyjnych

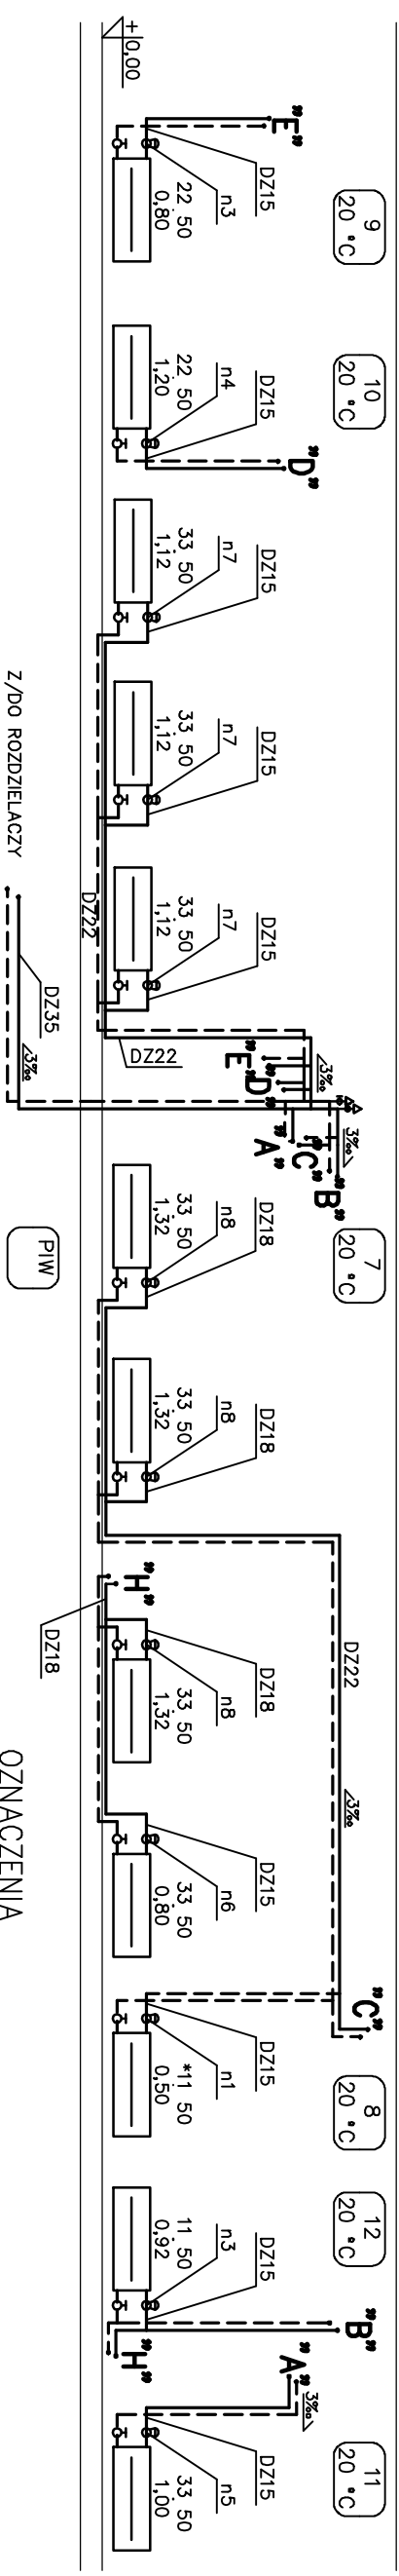

Zawory termostaticzne			
nast.	kw (2K)	nast.	kw (2K)
1	0,05	6	0,32
2	0,09	7	0,43
3	0,14	8	0,57
4	0,20	9	0,67
5	0,26		

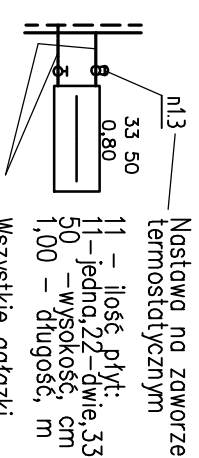

– Nastała na zaworze
 termostaticznym
 11 – ilość, płyt;
 11 – jedna, 22 – dwie, 33 – trzy
 50 – wysokość, cm
 1,00 – długość, m
 Wszystkie gałzki
 grzejnikowe D715 lub 18
 Ⓛ
 Nr pionu instalacji c.o.
 Automatyczny odpowietrznik
 z zaworem odpowietrzającym

