


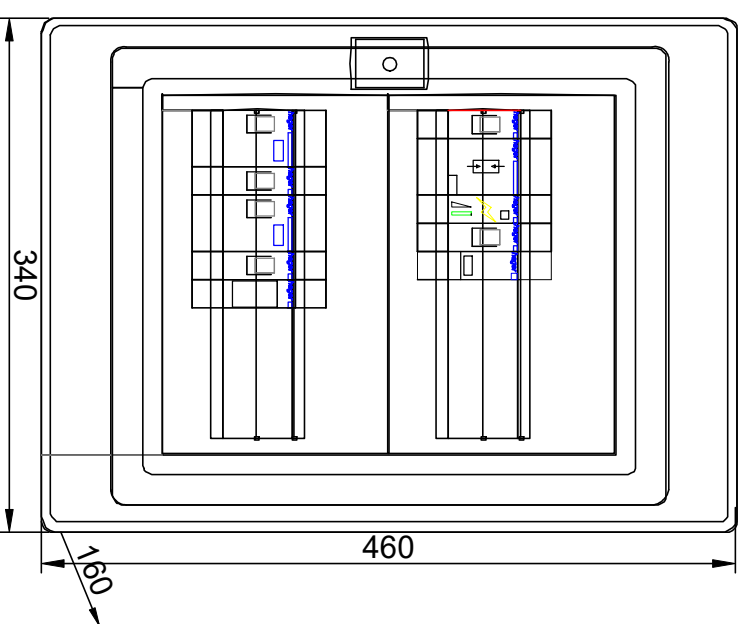

1. Połączenia obwodów zewnętrznych należy wykonać przy zastosowaniu łtawnic i listew zaciskowych.
2. W rozdzielnicie należy pozostawić 30% rezerwę wolnego miejsca na przyszłą rozbudowę.
3. Kabel zasilający należy wprowadzać od dołu.
4. Obchody należy wyprawadzać od góry.
5. Rozdzielnice należy wyposadzy w zamk z kluczem oraz czytelny schemat strukturalny.
6. Obudow ralnkow IP55, IK09, II kl., UV, zamkano na klucz.

 4 BLUE Wojciech Rykowski
http://www.4blue.com.pl
41-605 Świętochłowice ul. E. Imieli 13

4 BLUE Wojciech Rylowski
41-605 Świętochłowice ul. E.Imieli 13

PROJEKTANT mgr inż. Adam Skrzypiec SLK/5254/POOE/14

Nazwa projektu

Rozdzielnica elektryczna RM

- schemat strukturalny

SKALA

Napięcie sieci:	400/230V 50Hz
Układ sieci:	TN-C-S
System ochrony przeciwporażeniowej:	
Samoczynne wyłączenie zasilania:	
Oznaczenia literowe stosowane	
3Q	no schematach rozdzielnic elektrycznych
-	rozłącznik izolacyjny
1F	rozłącznik bezpiecznikowy
2F	wyłącznik nadprądowy
FI	wyłącznik różnicowoprądowy