
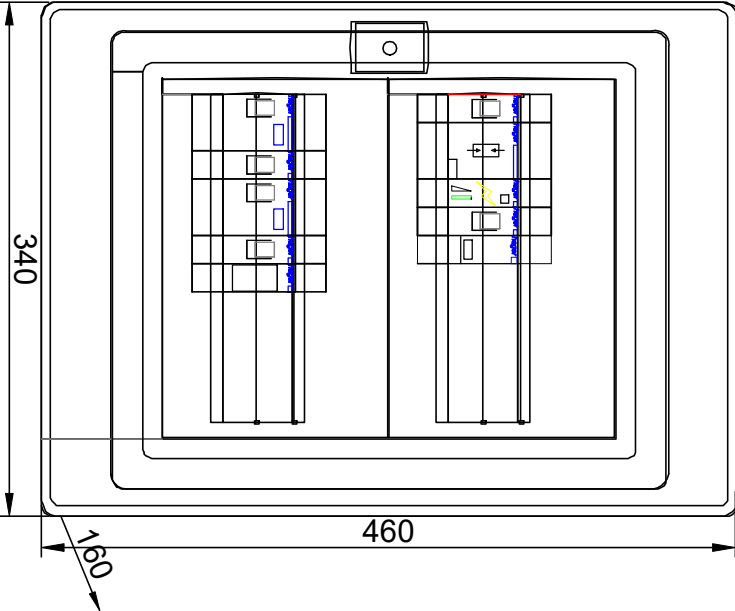


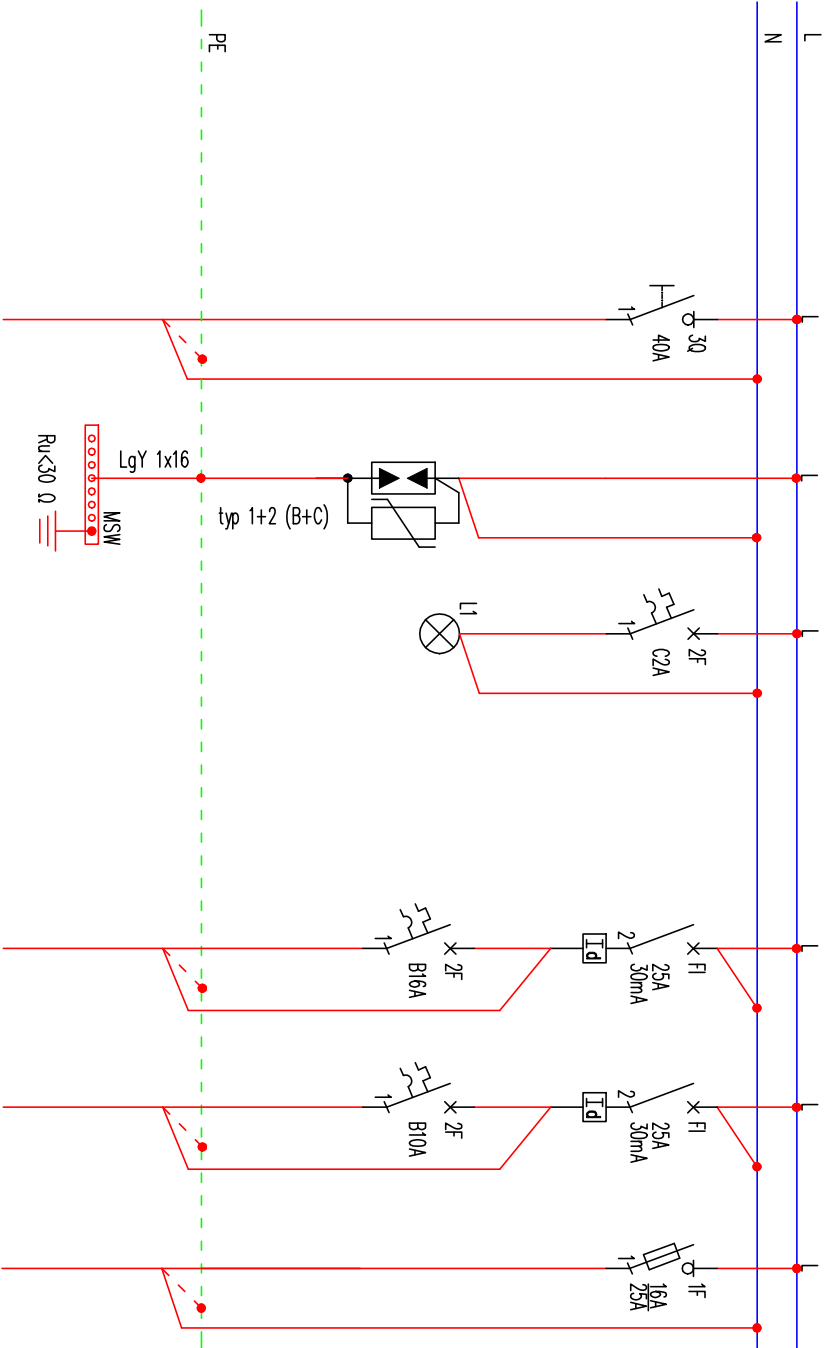

Uwagi:

1. Połączenia obwodów zewnętrznych należy wykonać przy zastosowaniu dławnic i listew zaciskowych.
2. W rozdzielnicę należy pozostawić 30% rezerwę wolnego miejsca na przyszłą rozbudowę.
3. Kabel zasilający należy wprowadzić od dołu.
4. Odbiory należy wyprowadzać od góry.
5. Rozdzielnicę należy wyposażyć w zonek z kluczem oraz czytelny schemat strukturalny.
6. Obudowa natynkowa IP65, IK09, II kl., UV, zamknięta na klucz, ilość modułów: 24

NUMER OBWODU	-	-	-	RW/G1	RW/o1	RW/AKP/A
ILOŚĆ ELEMENTÓW	-	1	1	1	1	1
MOC ZAINSTALOWANA [W]	4000	-	-	200	100	-
TYP PRZEWODU	YDYzo 3x4	3x(LgY 1x16)	3x(LgY 1x2,5)	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x1,5	YDYzo 3x2,5
NAZWA ODBIORNIKA	Człón zasilający	Ogranicznik przepięciowy	Lampki kontrolne	Gniazdo wtykowe 1-fazowe	Oprowa oświetleniowa	Szafka AKPiA
LOKALIZACJA ODBIORNIKA	RW	RW	RW			

Napięcie sieci: 400/230V 50Hz
Układ sieci: TN-C-S
System ochrony przeciwporażeniowej:
Samoczynne wyłączenie zasilania.
Oznaczenia literowe stosowane na schematach rozdzielnic elektrycznych
3Q - rozłącznik izolacyjny
1F - rozłącznik bezpiecznikowy
2F - wyłącznik nadprądowy
FI - wyłącznik różnicowoprądowy

4 BLUE Wojciech Rylowski
<http://www/4blue.com.pl>
41-605 Świętochłowice ul.E.Imieli 13

INWESTOR
Wspólnota Mieszkaniowa w Gliwicach przy ul. Libelta 1-3
44-100 Gliwice ul. Libelta 1-3

JEDYNOŚĆ PROJEKTOWA
4 BLUE Wojciech Rylowski
41-605 Świętochłowice ul. E.Imieli 13

TEMAT OPRACOWANIA
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWY WĘZŁA CIEPLNEGO
WRAZ Z POMIESZCZENIEM STACJI WYMIENNIKÓW CIEPŁA
W CELU PODŁĄCZENIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ PEC
NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. LIBELTA 1-3 W GLIWICACH

PROJEKTANT
Antoni Szczęotka 40/92 B-B

OPRACOWANIE
mgr inż. Wojciech Rylowski

NAZWA RYSUNKU
Rozdzielnica elektryczna RW
- schemat strukturalny

DATA
04.2021

NR RYSUNKU
E-03

SKALA
