


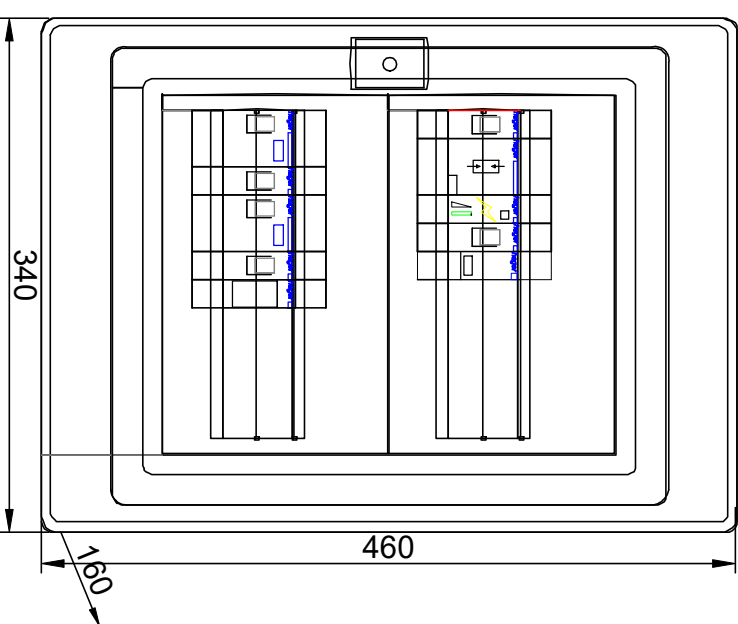

- | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------|
| NUMER OBWODU | - | - | - | | RW/G1 | RW/o1 | RW/AKP/A |
| ILOŚĆ ELEMENTÓW | - | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| MOC ZAINSTALOWANA [W] | 4000 | - | - | | 200 | 100 | - |
| TYP PRZEWODU | YDyzo 3x4 | 3x(1gY 1x16) | 3x(1gY 1x2,5) | | YDyzo 3x2,5 | YDyzo 3x1,5 | YDyzo 3x2,5 |
| NAZWA ODBIORNIKA | Człn
zasilający | Ogranicznik
przepięciowy | Lampki
kontrolne | | Gniazdo
wtykowe
1-fazowe | Oprawa
oświetleniowa | Szatka
AKP/A |
| LOKALIZACJA ODBIORNIKA | RW | RW | RW | | | | |

Napięcie sieci: 400/230V 50Hz		
Układ sieci: TN-C-S		
System ochrony przeciwporażeniowej:		
Samoczynne wyłączenie zasilania:		
Oznaczenia literowe stosowane na schematach rozdzielnic elektrycznych		
3Q	—	rozłącznik izolacyjny
1F	—	rozłącznik bezpiecznikowy
2F	—	wyłącznik nadprądowy
FI	—	wyłącznik różnicowoprądowy