


Spółdzielnia Pracy Kominiarzy, Sosnowiec, ul. Głowackiego 9
tel. 266-60-84, 266-60-85

SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY
41-200 Sosnowiec, ul. Głowackiego 9

ZAKŁAD REJONOWY nr 26

Gliwice, ul. Wieczorka 18-20
tel./fax 32 231 14 91

(pieczęć Rej. Zakł. Usług Kominiarskich)

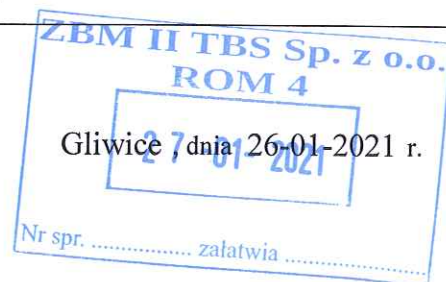

Opinia № 0037

z wyników przeprowadzonych oględzin - **sprawdzenia stanu technicznego urządzeń kominowych**

w **Gliwicach** ul. **Kłosisa** Nr **4**

Ob. **Inwentaryzacja przewodów kominowych i podłączeń**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia pracownika Sp-ni mistrza kominiarskiego
Ob. **Handzlik Zbigniew, Brix Marcin** w celu

1. Wskazania miejsca na podłączenie³
2. Ustalenie prawidłowości podłączenia³
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania³

W związku z czym stwierdza się co następuje:

1. Przewody kominowe są drożne
2. Nieprawidłowo podłączone; wkład kominowy z kotła COG m.nr; 1. + went. łazienki m.nr; 3. do wspólnego przewodu kominowego
3. Brak wkładu kominowego w przewodzie spalinowym dla kotła COG z m.nr; 4. – komin jest w znacznym stopniu zawilgocony
4. Nieprawidłowo dobudowany przewód wentylacyjny dla kuchni m.nr; 5. – za mały przekrój Ø 100
5. Nieprawidłowo dobudowany przewód wentylacyjny dla łazienki m.nr; 5. – za mały przekrój Ø 100 oraz brak ocieplenia
6. Brak wentylacji w łazienkach m.nr; 1,3,4
7. Zdemontować żaluzje z kratki wentylacyjnych w kuchniach m.nr; 1,2,3,4
8. Podłączenia kratki wentylacyjnych do wspólnego przewodu kominowego są niezgodne z obowiązującymi przepisami
9. Drzwiczki wyciorowe w piwnicy lokatora m.nr 3 należy wymienić na nowe – 1 szt.

(wymienić sposób usunięcia przyczyny wadliwego działania)

W oparciu o n/w przepisy przewody od urządzeń dymowych podlegają obowiązkowemu czyszczeniu min. 4 razy w roku, przewody spalinowe min. 2 raz w roku, a przewody wentylacyjne min. 1 raz w roku.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę z dn. 07.VII.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 243 poz.1623 z 2010 r.), Ustawę o ochronie p /poż. (Dz. U . Nr.109 poz. 719 z dnia 07. VI. 2010 r.) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodów kominowych i podłączeń urządzeń kominowych w dniu kontroli. Sporządzona została w ..3... egz. po ..1... egz. dla stron

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia r. podpis

Opiniodawca
(uprawniony rej. mistrz kominiarski)

Uwaga:

1. Po wykonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do odbioru prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Właściwie podkreślić

KIEROWNIK ZAKŁADU
MISTRZ KOMINIARSKI UPR. 51/98
KLIMA.WENT.MECH UPR. 330/058/04
(podpis i pieczęć)



Krzysztof Cwienk

Szkic orientacyjny

LIL. KEOSISTA

LIKAD KOMINOW PONAD DACHEM

SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZ
41-200 Sosnowiec, ul. Głowackiego 4
ZAKŁAD REJONOWY nr 26
Gliwice, ul. Wieczorka 18-20
tel./fax 32 231 14 91

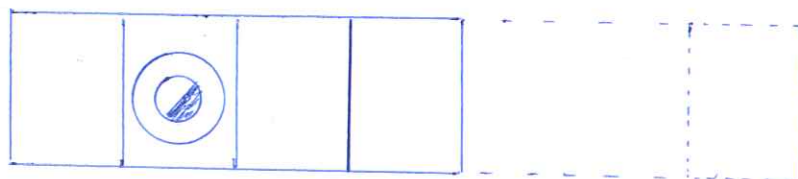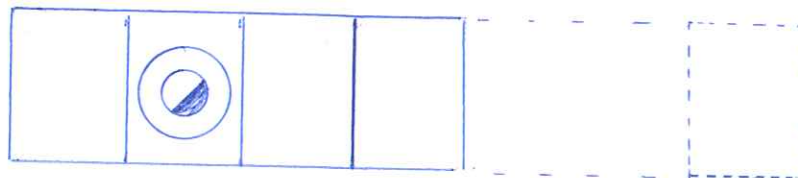

CIEROWNIK ZAKŁADU
Mistrz Kominarski



Christian Cwilenk

Szkic orientacyjny

LIL. KŁOSISTA
LICEUM KOMINION W MIESZKANIACH

SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY
41-200 Sosnowiec, ul. Głowackiego 9
ZAKŁAD REJONOWY nr 26
Gliwice, ul. Wieczorka 18-20
tel./fax 32 231 14 91

WYKONANIE PRACY
W ZAKŁADZIE
KOMINIARSKIM
W MIESZKANIU
W M. GŁOWACKIEGO 9
W M. GŁOWACKIEGO 9
W M. GŁOWACKIEGO 9

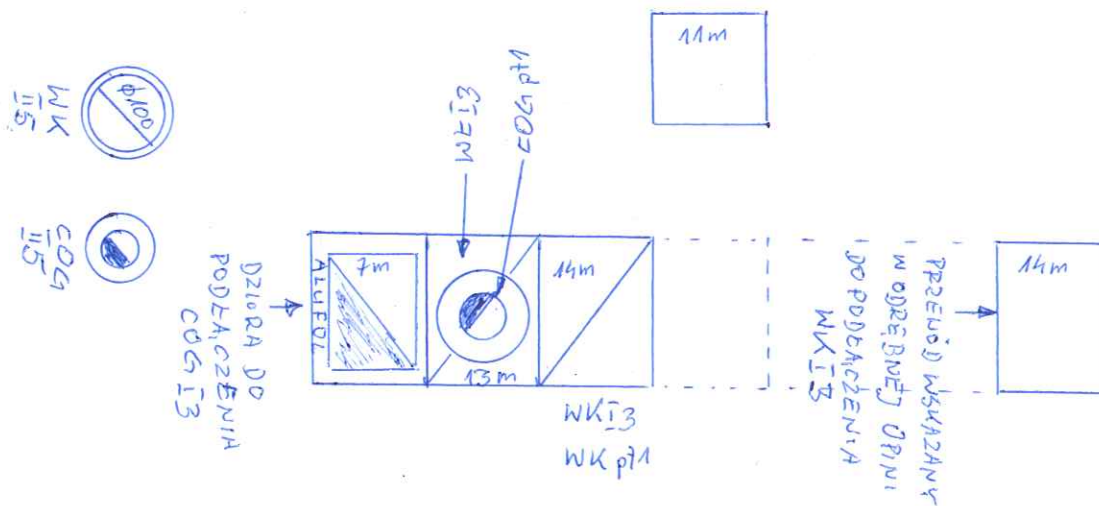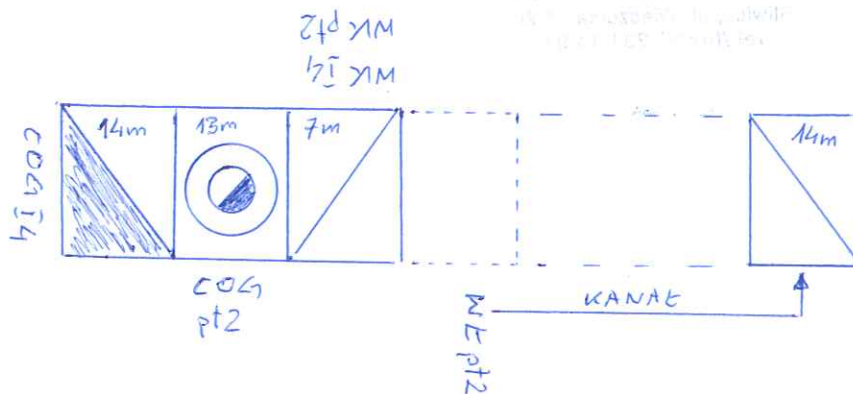

WK - went. kuchni
WK - went. łazienki
COG - kocioł gazowy

KIEROWNIK ZAKŁADU
Mistrz Kominarski
Krystian Cwienk