


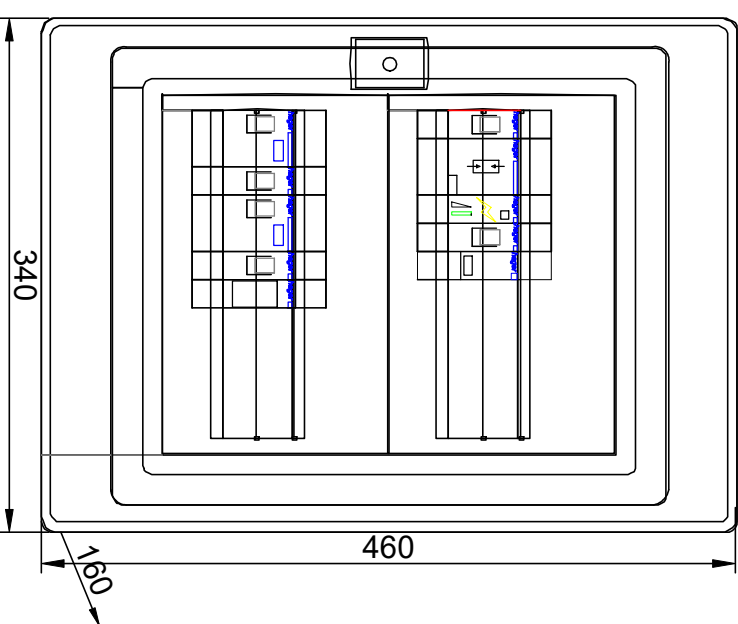

- | | | | | | | | |
|------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--|--------------------------|----------------------|--------------|
| NUMER OBWODU | - | - | - | | RW/G1 | RW/o1 | RW/AKP1A |
| ILOŚĆ ELEMENTÓW | - | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| MOC ZAINSTALOWANA [W] | 4000 | - | - | | 200 | 100 | - |
| TYP PRZEWODU | YDyžo 3x4 | 3x(lgy 1x16) | 3x(lgy 1x2,5) | | YDyžo 3x2,5 | YDyžo 3x1,5 | YDyžo 3x2,5 |
| NAZWA ODBIORNIKA | Człon zasilający | Ogranicznik przepięciowy | Lampki kontrolne | | Gniazdo wtykowe 1-fazowe | Oprawa oświetleniowa | Szatka AKP1A |
| LOKALIZACJA ODBIORNIKA | RW | RW | RW | | | | |

Napięcie sieci:	400/230V 50Hz
Układ sieci:	TN-C-S
System ochrony przeciwporażeniowej:	
Samoczynne wyłączenie zasilania:	
Oznaczenia literowe stosowane	
3Q	na schematach rozdzielnic elektrycznych
-	rozłącznik izolacyjny
1F	rozłącznik bezpiecznikowy
2F	wyłącznik nadprądowy
FI	wyłącznik różnicowoprądowy