
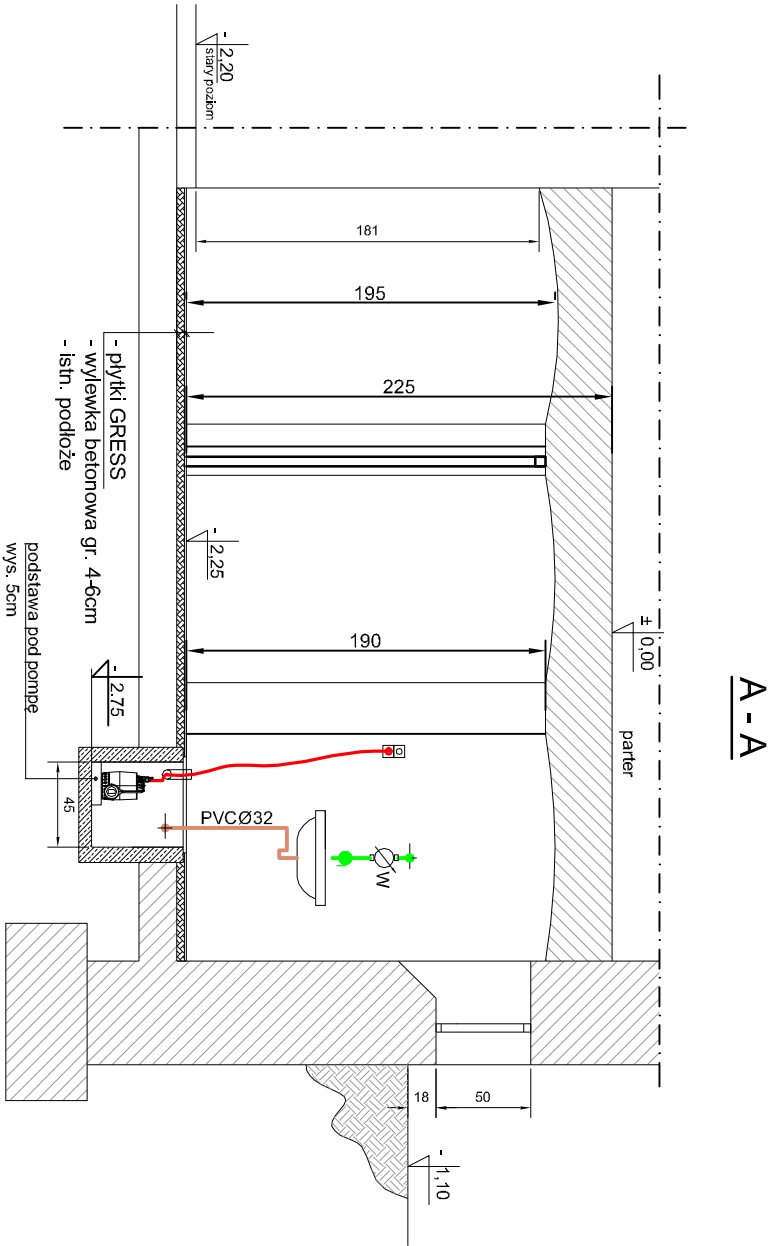


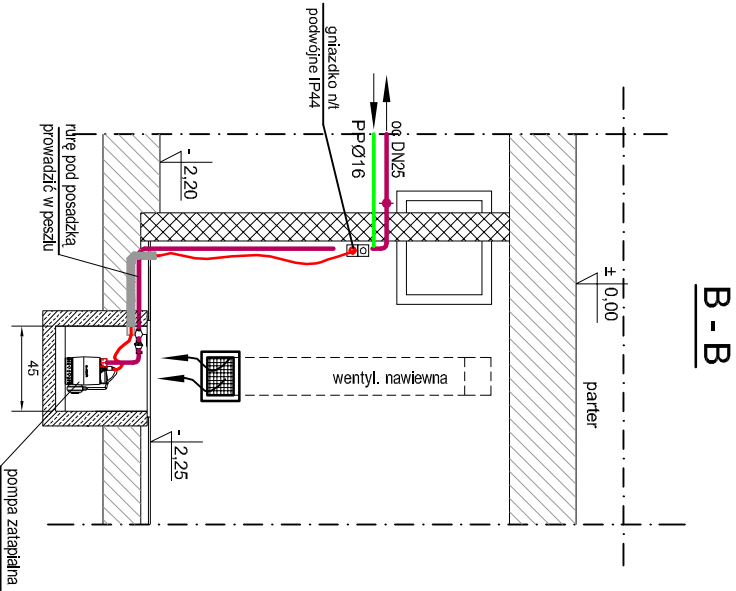

- LEGENDA:**
- woda zimna
 - kanalizacja sanitarna
 - PK - pion kanalizacji sanitarnej
 - gazociąg do przebudowy
 - rozdzielnica elektryczna
 - RE - pion elektryczny projektowany
 - oświetlenie ewakuacyjne
 - taśma BHP żółto-czarna

ROBOTY INSTALACYJNE:



- Kanał nawiewny Z-towy z wylotem 30cm nad posadzką zamknąć kratkami wentylacyjnymi
- Zabudować Kratek wentylacyjną 140x200mm i podłączyć do wskazanego komina kanałem wentylacyjnym 140x200mm z bl. ocynkowanej
- Zabudować zlew techniczny 50 cm
- W rzepu zainstalować pompę Unilift KP150A1. Na rurociągu tłoczym zbudować dwuzłączkę, zawór zwrotny i oddinający. Rurociąg podpiąć przed wyczystkę do najbliższego pionu kanalizacyjnego
- Na przewodzie doprowadzającym wodę do zlewu zbudować PVCØ50, a rurę tłoczną w peszu ułożonych pod posadzką.
- Na przewodzie doprowadzającym wodę do zlewu zbudować wodonielz JS-0,6 i zawór czepalny ze złączką do węża
- Doprowadzić przewody c.o., wodę zimną, do miejsc granicznych wskazanych na rys.

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis	 EKO-WILMAR s.p. z o.o. ul. Gagarina 3/15 44-100 Gliwice
Projektował	Grażyna Wilk	791/01	08.2020		
Wykonał	Jakub Wilk		08.2020		
Sprawdził					

Faza	Objekt:	Investor
P.B.-W.	Budynek mieszkalny w Gliwicach ul. Mastełarza 10	WM Mastełarza 6-8-10
Nr projektu:	Adaptacja pomieszczenia na potrzeby wymiennikowul.	44-100 Gliwice
W-22/20		ul. Mastełarza 6-8-10

Podziatka:	Tytuł rysunku:	Nr rysunku
1:40	Roboty instalacyjne. Przekroje	W-22/20/05

Niniejszy rysunek techniczny jest własnością "Eko-Wilmar" Sp. z o.o., Kopiaowanie, wykorzystywanie w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.

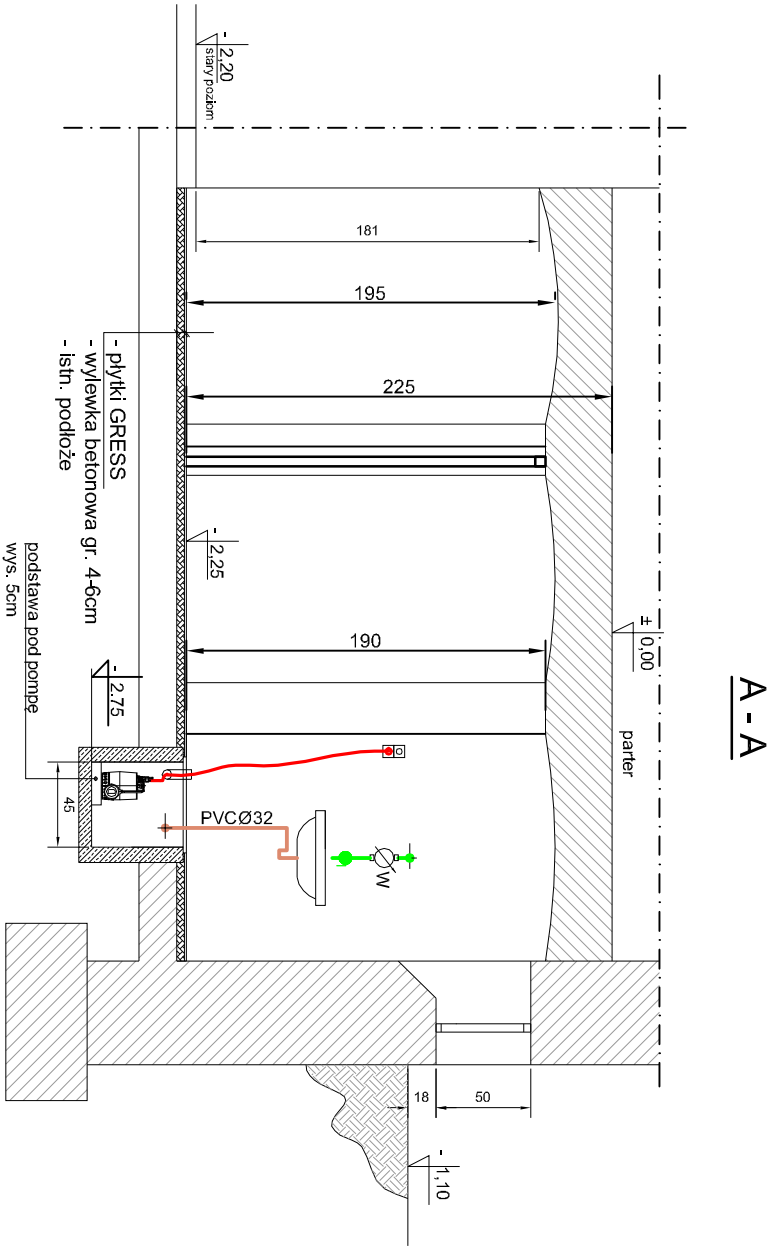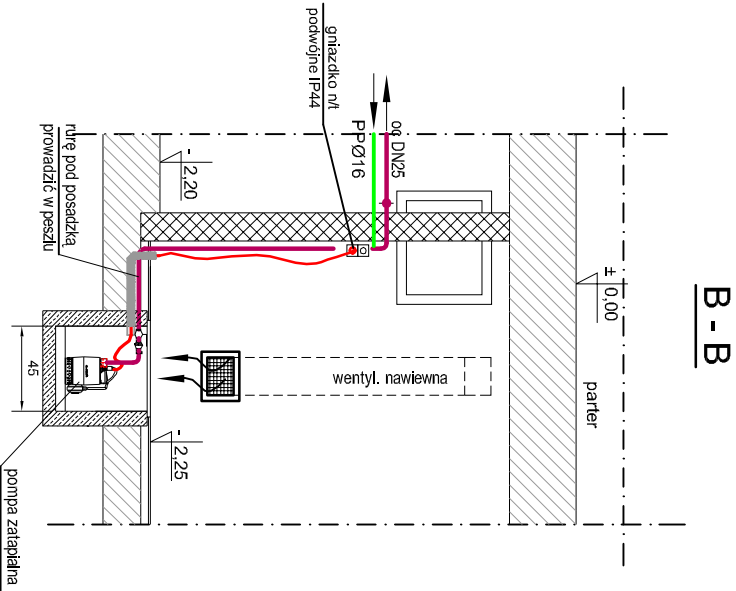

- LEGENDA:**
- woda zimna
 - kanalizacja sanitarna
 - PK - pion kanalizacji sanitarnej
 - gazociąg do przebudowy
 - rozdzielnica elektryczna
 - RE - pion elektryczny projektowany
 - oświetlenie ewakuacyjne
 - taśma BHP żółto-czarna

ROBOTY INSTALACYJNE:

- Kanał nawiewny Z-łowy z wylotem 30cm nad posadzką zamknąć kratkami wentylacyjnymi
- Zabudować Kratek wentylacyjną 140x200mm i podłączyć do wskazanego komina kanałem wentylacyjnym 140x200mm z bl. ocynkowanej
- Zabudować zlew techniczny 50 cm
- W rzepu zainstalować pompę Unilift KP150A1. Na rurociągu tłoczym zbudować dwuzłączkę, zawór zwrotny i oddinający. Rurociąg podpiąć przed wyczystkę do najbliższego pionu kanalizacyjnego
- Na przewodzie doprowadzającym wodę do zlewu zbudować PVCØ50, a rurę tłoczną w peszu ułożonych pod posadzką.
- Na przewodzie doprowadzającym wodę do zlewu zbudować wodonleż JS-0,6 i zawór czerpalny ze złączką do węża
- Doprowadzić przewody c.o., wodę zimną, do miejsc granicznych wskazanych na rys.

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis	 EKO-WILMAR s.p. z o.o. ul. Gagarina 3/15 44-100 Gliwice Inwestor WM Mastalerza 6-8-10 44-100 Gliwice ul. Mastalerza 6-8-10
Projektował	Grażyna Wilk	791/01	08.2020		
Wykonał	Jakub Wilk		08.2020		
Sprawdził					
Faza	Objekt:				Nr rysunku W-22/20/05
P.B.-W.	Budynek mieszkalny w Gliwicach ul. Mastalerza 10				
Nr projektu: W-22/20	Adaptacja pomieszczenia na potrzeby wymienikowni.				
Podziatka: 1:40	Tytuł rysunku: Roboty instalacyjne. Przekroje				
Niniejszy rysunek techniczny jest własnością "Eko-Wilmar" Sp. z o.o., Kopiawanie, wykorzystywanie w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.					