
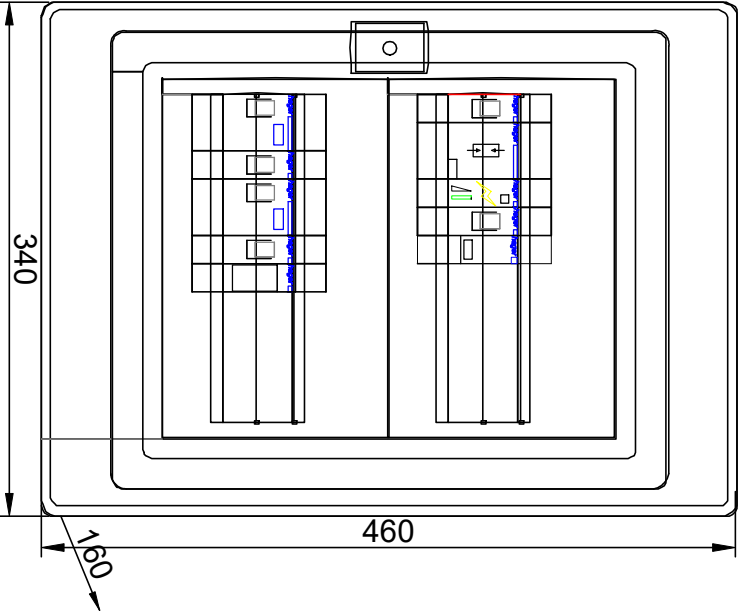


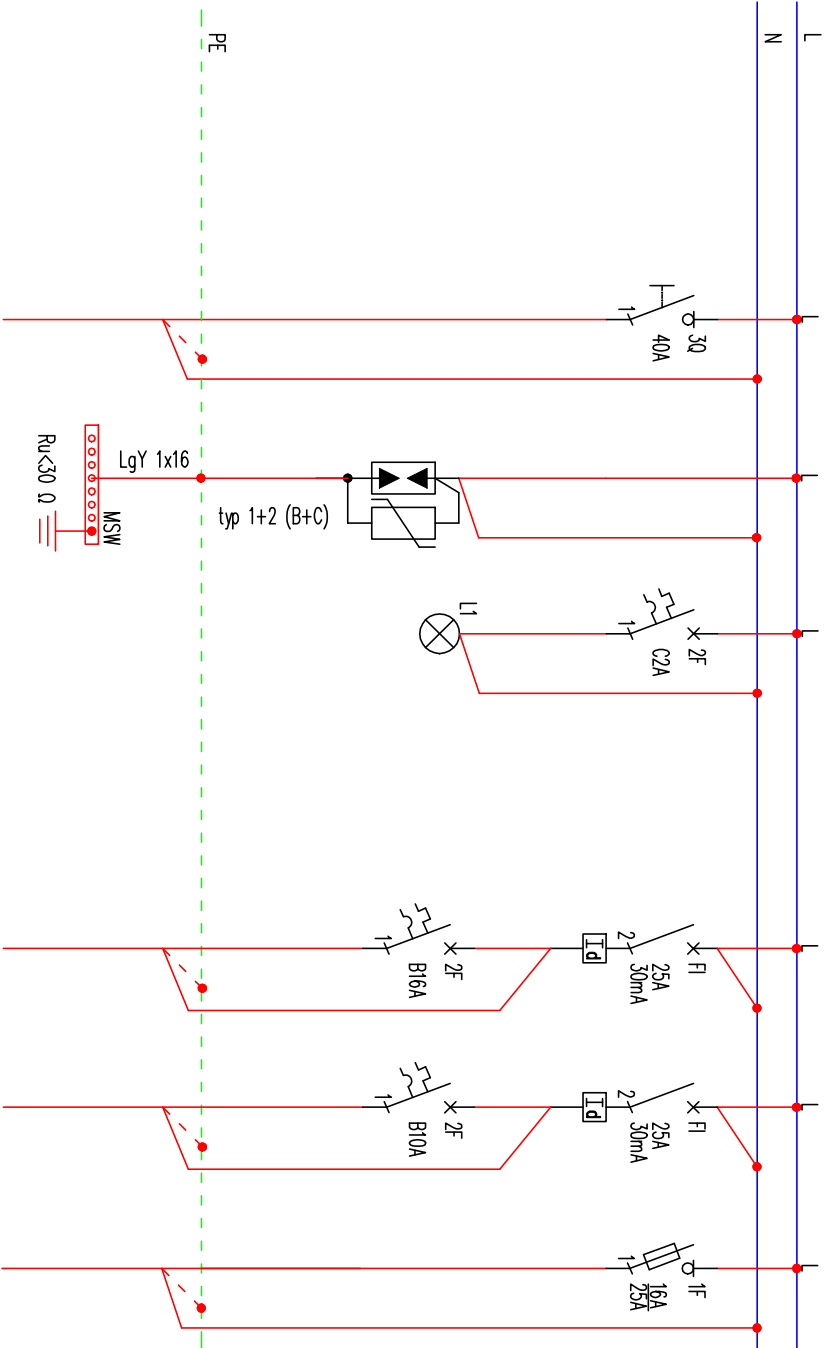

- Uwagi:
1. Połączenia obwodów zewnętrznych należy wykonać przy zastosowaniu dławnic i listew zaciskowych.
 2. W rozdzielni należy pozostawić 30% rezerwę wolnego miejsca na przyszłą rozbudowę.
 3. Kabeł zasilający należy wprowadzić od dołu.
 4. Odbiory należy wyprowadzać od góry.
 5. Rozdzielnicę należy wyposażyć w zonek z kluczem oraz czytelny schemat strukturalny.
 6. Obudowa natynkowa IP65, IK09, II kl., UV, zamykana na klucz, ilość modułów: 24

NUMER OBWODU	-	-	-	RW/G1	RW/o1	RW/AKP1A
ILOŚĆ ELEMENTÓW	-	1	1	1	1	1
MOC ZAINSTALOWANA [W]	4000	-	-	200	100	-
TYP PRZEWODU	YDYzo 3x4	3x(LgY 1x16)	3x(LgY 1x2,5)	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x1,5	YDYzo 3x2,5
NAZWA ODBIORNIKA	Człón zasilający	Ogranicznik przepięciowy	Lampki kontrolne	Gniazdo wtykowe 1-fazowe	Oprowa oświetleniowa	Szafka AKPiA
LOKALIZACJA ODBIORNIKA	RW	RW	RW			

Napięcie sieci: 400/230V 50Hz
Układ sieci: TN-C-S
System ochrony przeciwporażeniowej:
Samoczynne wyłączenie zasilania.
Oznaczenia literowe stosowane na schematach rozdzielnic elektrycznych
3Q - rozłącznik izolacyjny
1F - rozłącznik bezpiecznikowy
2F - wyłącznik nadprądowy
FI - wyłącznik różnicowoprądowy

4 BLUE Wojciech Rylowski
<http://www/4blue.com.pl>
41-605 Świętochłowice ul.E.Imieli 13

INWESTOR
Wspólnota Mieszkaniowa w Gliwicach przy ul. Sobieszowskiej 25-25A
44-100 Gliwice ul. Sobieszowska 25-25A

JEDNOŚCIKA PROJEKTOWA
4 BLUE Wojciech Rylowski
41-605 Świętochłowice ul. E.Imieli 13

TEMAT OPRACOWANIA
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWY WĘZŁA CIEPŁEGO WRAZ Z POMIESZCZENIEM STACJI WYMIENNIKÓW CIEPŁA W CELU PODŁĄCZENIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ PEC NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. SOBIESZOWSKIEJ 25-25A W GŁIWICACH

PROJEKTANT
mgr inż. Adam Skrzypiec SLK/5254/POOE/14

OPRACOWANIE
mgr inż. Wojciech Rylowski

NAZWA RYSUNKU
Rozdzielnica elektryczna RW
- schemat strukturalny

DATA
04.2020

NR RYSUNKU
E-03

SKALA
